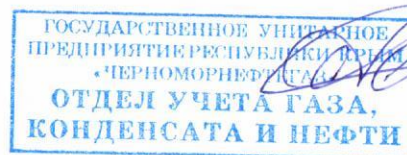


**Сертификат качества газа поданного ГУП РК "Крымгазсети"
в июне 2019 г.**

Расположение объектов	Место отбора	Дата отбора, № паст.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора, Со	Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора, Со	Температура газа, Со	Физико-химические параметры газа при стандартных условиях							
						Теплота сгорания низшая (по ГОСТ 31369-2008) не менее 31,8 МДж/м ³	Высшее число Воббе (по ГОСТ 31369-2008) 41,2-54,5 МДж/м ³	Масса метанпримесей (по ГОСТ 22387.4-77), не более 0,001 г/м ³	Масса меркаптановой серы (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,036 г/м ³	Масса сероводорода (по ГОСТ 22387.2-97) не более 0,02 г/м ³	Молярная доля кислорода (по ГОСТ 31371.3), не более 1 %	Молярная доля диоксида углерода (по ГОСТ 31371.4), не более 2,5 %	Плотность, кг/м ³ (по ГОСТ 31369-2008)
Центральный Крым	ГРС-3 г.Симферополь	06.06.19 г. № 73	-29.0	-10.8	+16.0	34.22	49.84	отс.	отс.	отс.	0.006	0.2	0.6979
Северный Крым	ГРС Красноперекоспк	21.06.19 г. № 56-п	-4.6	-2.7	+16	35.39	50.23	отс.	отс.	отс.	0.0056	0.5396	0.7326
Северный Крым	ГРС Джанкой	05.06.19 г. № 47-п	+0.44	+2.3	+37	33.93	49.56	отс.	отс.	отс.	0.0100	0.1792	0.6938
Западный Крым	ГРС Задорное	26.06.19 г. № 58-п	+5.51	+2.57	+36	34.11	48.90	отс.	отс.	отс.	0.0105	0.8401	0.7194
Западный Крым	УКПГ- Глебовка	27.06.19 г. № 59-п	+13.8	+14.3	+16	35.33	50.20	отс.	отс.	отс.	0.0063	0.5346	0.7315
Западный Крым	ГРС Раздольное	14.06.19 г. № 54-п	-6.23	-4.9	+24	35.29	50.16	отс.	отс.	отс.	0.0057	0.5442	0.7305
Восточный Крым	ГРС Нижнегорский	19.06.19 г. № 46-п	-8.09	-6.78	+29	34.25	49.81	отс.	отс.	отс.	0.0069	0.1916	0.6998
Восточный Крым	ГРС-2 Керчь	26.06.19 г. № 84	-15.7	-2.7	+ 33	34.18	49.74	отс.	отс.	отс.	0.009	0.2	0.6986
Южный Крым	ГРС Бахчисарай	07.06.19 г. № 74	-23.7	-10.5	+ 14	34.23	49.84	отс.	отс.	отс.	0.006	0.2	0.6980

Начальник отдела учета газа, конденсата и нефти
ГУП РК "Черноморнефтегаз"

исп. Лушников Р.А тел.-66-47-21

А.Ю.Можаровский